

**SPEEDFLOW ACERO
EPOXI BLANCO**

Código: M06A



- Secadora de manos por aire caliente.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos.
- Máxima potencia y caudal de aire.
- Máxima robustez y anti-vandalismo.
- Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta.
- Ultra plana: 10 cm. de espesor (compatible con la normativa ADA-EEUU)
- Generalmente, va acompañada de un dispensador de jabón.

Componentes y Materiales

- Carcasa, de una pieza de acero, 1,5 mm. de espesor, epoxi blanco.
- Base de aluminio con 4 agujeros Ø 8 mm. para montaje en pared. Incorpora silent-blocks para amortiguar las vibraciones mecánicas. Voluta, de plástico técnico ignífugo UL 94-V0.
- Motor, universal de escobillas, de (4200-8200) rpm, clase A. Las revoluciones del motor pueden ser ajustadas de forma manual a través de un potenciómetro. Incorpora un fusible térmico.
- Turbina centrífuga de aluminio, de doble entrada asimétrica.
- Resistencia, de hilo ondulado, de NiCr, incorpora un limitador térmico que desconecta toda la máquina.
- Sistema de desconexión automática trascurridos 60 seg. de uso continuado.
- Sensor de detección electrónico, por haz infra-rojo. Distancia de detección regulable por medio de un potenciómetro.

Características Técnicas

Tensión	100-120 V	Potencia total	1150 W
Frecuencia	50/ 60 Hz	Potencia motor	250 W
Aislamiento eléctrico	Conexión a tierra	Potencia resistencia	900 W
Dimensiones	266,8x 289x 100 mm	Consumo	4,8A (240V) 9,5A (120V)
Peso	3,6 Kg	r.p.m.	4200-8200
Caudal eficaz	61-98 m ³ /h/ 1012-1632 l/min	Temp. aire (dist= 10 cm y temp amb= 21°C)	41-44 °C
Caudal nominal	73-118 m ³ /h / 1215-1958 l/min	Tiempo est. secado	10-12 sec
Velocidad aire	90-180 Km/h	Nivel sonoro (a 2 m)	64-74 dB

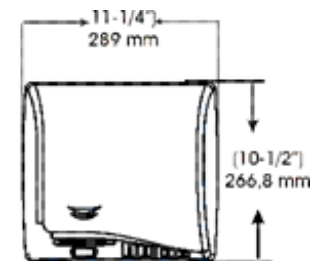

Dim ± 4%

Funcionamiento

Colocar las manos debajo de la salida de aire. La secadora se accionará automáticamente, permaneciendo en funcionamiento ininterrumpidamente mientras éstas se encuentren en el campo de detección del sensor.

Instalación

Tornillería suministrada. Ver página siguiente.

Certificados y Homologaciones

ISO 9001:2000, CE, AENOR, VDE, GOST.



CONFORME A LAS DIRECTIVAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 73/23/CEE Y 93/68/CEE Y DE COMPATIBILIDAD ELECTRO-MAGNÉTICA 89/336/CEE Y 92/31/CEE. CUMPLE NORMATIVA ADA (EE.UU.) DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

Certificado ISO 9001 por




Alturas recomendadas / Recommended heights / Hauteurs recommandées / Empfohlene Montageh h

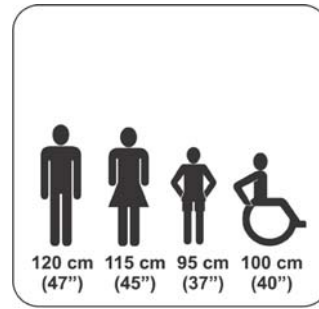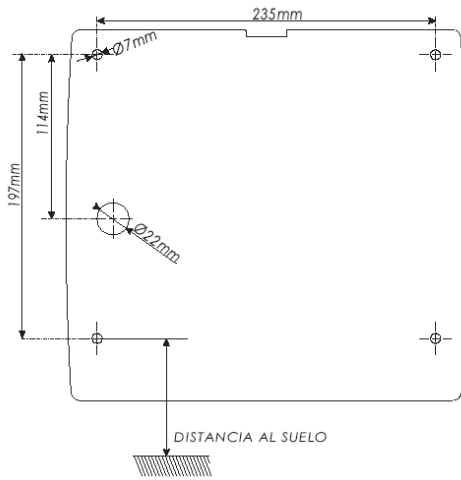

Montaje en serie / Serial Mounting / Montage en s rie / Serien-Montage

- Recomendaciones de montaje
- Recommendations for mounting
- Recommandations pour le montage
- Montage-Empfehlungen

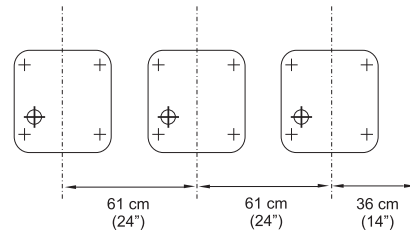

N  secadores a instalar:

En lavabos de uso normal con un solo lavamanos: 1 secador.

En lavabos de mucho paso, con m s de un lavamanos: 1 secador por cada 2/3 lavamanos.

En lavabos con lavamanos m ltiples: 4 estaciones: 2 secadores. 6 estaciones: 2-3 secadores.

Ubicaci n id nea: Entre lavamanos y puerta de salida. Se recomienda no instalarlo entre lavamanos, ni al lado de urinarios, inodoros o duchas. En modelos autom ticos, si se instala sobre un m rmol o repisa, la distancia m nima del secador a la repisa debe ser de 400 mm

N  dryers to be fitted:

In toilet areas with a normal frequency of use and only one wash-basin: 1 dryer.

In toilet areas with frequent use and more than one wash-basin: 1 dryer for each 2/3 wash-basin.

In toilet areas with multiple wash-basins: 1 row of 4: 2 dryers. 1 row of 6: 2-3 dryers. 1 row of 8: 3 dryers.

Ideal location: Between the wash-basin and exit. It is not recommended to install dryer between wash-basins, next to urinals, lavatories and showers. If installing automatic dryers over marble surface or ledge, the minimum distance from the dryer to the ledge must be 400 mm.

Empfohlene Anzahl der einzubauenden H ndetrockner (Verh ltnis: Ger te/Waschbecken):

In Toiletten mit nur einem Waschbecken: 1 H ndetrockner.

In Toiletten f r viele Benutzer mit mehr als einem Waschbecken: 1 H ndetrockner f r 2 bis 3 Waschbecken.

In Toiletten mit mehreren Waschbecken: 4 Waschbecken: 2 H ndetrockner. 6 Waschbecken: 2-3 H ndetrockner. 8 Waschbecken: 3 H ndetrockner.

Ideale Montagestelle: Zwischen Waschbecken und Ausgangst r. Dringend abgeraten wird von einer Installation zwischen zwei Waschbecken, oder neben Duschen oder WC's. Bei Montage von automatischen Modellen an einer Marmorplatte oder Ablage, muss der Mindestabstand des Trockners zur Ablage 400 mm. sein.

Nombre de s choirs   installer:

Toilettes   usage normal   un seul lavabo: 1 s choir.

Toilettes tr s fr quent es comportant plus d'un lavabo: 1 s choir tous les 2/3 lavabos.

Toilettes   lavabos multiples: 4 postes: 2 s choirs. 6 postes: 2-3 s choirs. 8 postes: 3 s choirs.

Emplacement conseill : Entre le lavabo et la porte de sortie. Ne pas l'installer entre les lavabos ou pr s des urinoirs, des toilettes ou des douches. Pour les mod les automatiques, si l'installation se fait au-dessus d'un marbre ou d'une  tag re, la distance minimale du s choir   l' tag re doit  tre de 400 mm.